



Verdo Vand A/S
Agerskellet 7
8920 Randers NV
Att.: Christian Schmidt

Randers Kommune
Natur og Miljø
Odinsgade 7
8900 Randers C

Telefon +45 8915 1515

CBJE@randers.dk
www.randers.dk


Dato: 13-05-2026 /Journalnummer: 13.02.01-P19-8-25

Tilladelse til etablering af Bunkedal Mølle Vandværk, teknikbygning i Østrup Skov samt reovering af boringer

Randers Kommune meddeler hermed Verdo Vand A/S tilladelse til at etablere nyt vandværk på ejendommen Nedre Vej 5, 8930 Randers NØ, matr.nr. 1n Vestrup By, Albæk. Indeholdt i tilladelsen er også etablering af UV-filter til brug i forureningssituationer eller særlige driftssituationer. Der meddeles ligeledes tilladelse til etablering af ny teknikbygning på ejendommen Nedre Vej 127, 8930 Randers NØ, matr.nr. 1q Østrup By, Albæk. De to lokationer er markeret ved de røde cirkler på kortet herunder.

Samtidig meddeles tilladelse til reovering af i alt 6 stk. indvindingsboringer på Verdo Vand A/S' to kildepladser ved hhv. Bunkedal Vandværk samt Østrup Skov Vandværk.

Tilladelsen meddeles i henhold til Vandforsyningslovens §21.

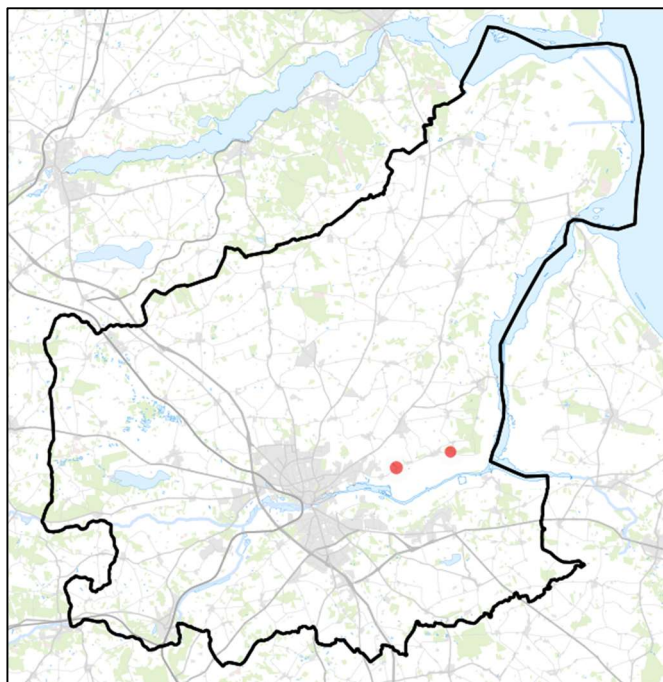


Baggrund

NIRAS har den 31. oktober 2025 på vegne af Verdo Vand A/S ansøgt om tilladelse til at etablere et nyt vandværk øst for Randers by. Det nye vandværk benævnes Bunkedal Mølle Vandværk og skal erstatte både det eksisterende Bunkedal Vandværk samt Østrup Skov Vandværk, som begge anses for at være utidssvarende. På kortet herunder ses placeringen af projektarealet for området ved Bunkedal Mølle Vandværk, herunder byggefelt for det nye vandværk (område A). Ligeledes ses på kortet de tre tilknyttede indvindingsboringer.



Ved Østrup Skov Vandværk (på kortet herunder) opføres en ny teknikbygning på vandværksgrunden. Teknikbygningen har til formål at styre flowet af råvand fra den eksisterende kildeplads til det nye vandværk samt styre flowet af rent vand til de eksisterende forbrugere i lokalområdet.

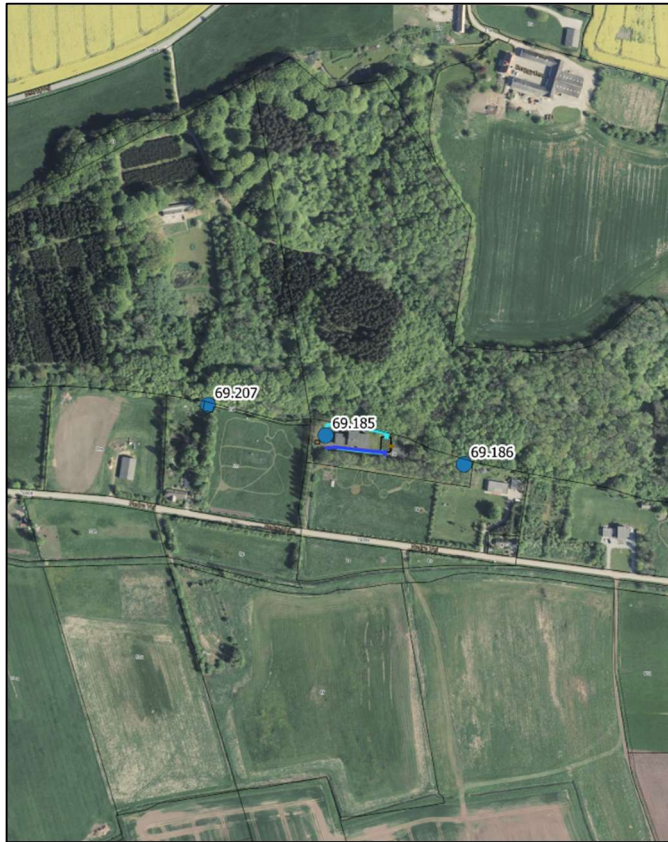

Sideløbende med opførelsen af Bunkedal Mølle Vandværk og teknikbygningen i Østrup Skov skal de to kildepladser renoveres. De to kildepladser i alt 6 boringer (3 på hver) skal bestykes med nye og større råvandsstationer, som bedre lever op til moderne krav til sikkerhed, hygiejne og arbejdsmiljø. Ligeledes skal alle boringer udstyres med nye pumper, rørføring og instrumentering, så de kan levere råvand med det rette tryk til det nye vandværk.

De to eksisterende vandværker har de seneste 10 år gennemsnitligt leveret 1.164.000 m³/år. Bunkedal Mølle Vandværk vil få en kapacitet på 1.250.000 m³/år, med mulighed for at forøge denne, skulle det blive nødvendigt.

Bunkedal Mølle Vandværk vil få to separate produktionslinjer med hver sin kildeplads tilknyttet. Således kan vandværket eksempelvis opretholde leveringen af drikkevand på den ene linje, mens service gennemføres på den anden. Det vil dog også være muligt at sammenkoble de to produktionslinjer i alle dele af anlægget og dermed have fuld fleksibilitet i vandbehandlingen.

Ved afgang vandværk vil der blive opsat et UV-filter, som kan tages i brug i beredskabssituationer eller ved andre særlige driftssituationer.

Bunkedal Mølle Vandværk i tal (fra ansøgningsmaterialet):

Anlægsdel	Kapacitetskrav (beregnet)
Årlig produktion	1.250.000 m ³ /år
Behandlingskapacitet (m ³ /time)	400
Maks. døgnproduktion behandlet på 22 timer i (m ³)	6.000
Beholdervolumen (m ³)	2 x 1050 m ³
Udpumpningskapacitet (m ³ /time)	450 m ³ /t

Vilkår for tilladelsen

1. Bunkedal Mølle Vandværk skal etableres som beskrevet i den fremsendte ansøgning af 31. oktober 2025.
2. Der må ikke foretages væsentlige ændringer af det projekterede vandværk, jf. ansøgningsmaterialet, uden forudgående godkendelse af Randers Kommune.
3. Væsentlige ændringer af det etablerede anlæg må ikke foretages uden forudgående tilladelse fra Randers Kommune.
4. Vandbehandlingsanlægget godkendes med den i ansøgningen beskrevne indretning og behandlingskapacitet på op til 400 m³/time.
5. Opsætning af UV-filter til belysning af drikkevandet inden det forlader vandværket godkendes.
6. UV-belysning af drikkevandet må kun foretages efter forudgående aftale med Randers Kommune. I en nødsituation kan UV-belysning af drikkevandet dog iværksættes uden ophold, såfremt det er nødvendigt, og med samtidig information herom til Randers Kommune.
7. Forud for ibrugtagning af vandværket skal det nye anlæg være afprøvet, gennemskyllet og kunne levere drikkevand af en tilfredsstillende kvalitet.
8. Kvaliteten af drikkevandet skal dokumenteres ved at udtage analyser for følgende stofgrupper:
 - a. Mikrobiologiske parametre
 - b. Tilstandsparametre
 - c. Uorganiske sporstoffer
9. Vandanalyserne skal udtages umiddelbart inden drikkevandet forlader vandværket. To på hinanden følgende analyser skal begge vise et tilfredsstillende resultat, som lever op til grænseværdierne på ledningsnettet.

10. Under indkøring af Bunkedal Mølle Vandværk kan det af ressourcemæssige hensyn tillades at UV-belyse drikkevandet inden det sendes ud til forbrugerne.
11. Benyttes UV-belysning under indkøring af vandværket, skal der udtages analyser for mikrobiologiske parametre på begge sider af UV-filteret.
12. Da borerne på kildepladsen ved Bunkedal renoveres efter indkøring af Bunkedal Mølle Vandværk, skal disse afprøves og gennemskylles grundigt inden ibrugtagning.
13. Alle analyser skal udtages af et akkrediteret laboratorium og kopi af analyseresultaterne skal fremsendes til Randers Kommune på drikkevand@randers.dk.

Bemærkninger

Afgørelsen er offentliggjort den 13. maj 2026 på Randers Kommunes hjemmeside www.randers.dk under "Demokrati".

Projektet er vurderet i forhold til Miljøvurderingslovens regler i afgørelse af 12. marts 2026, hvor Randers kommune har truffet afgørelse om, at opførelsen af Bunkedal Mølle Vandværk, teknikbygning i Østrup Skov mv. ikke påvirker miljøet væsentligt.

Der er meddelt særskilte tilladelser til udledning af rent vand i forbindelse med etableringen af anlægget samt udledning af skyllevand i forbindelse med driften af det nye vandværk den 13. maj 2026.

Der gøres opmærksom på, at det nye Bunkedal Mølle Vandværk samt andre nye/renoverede dele af produktionsanlægget opererer indenfor de eksisterende indvindingstilladelser på de to tilknyttede kildepladser.

Klagevejledning

Afgørelser truffet efter vandforsyningsloven kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet efter Vandforsyningslovens § 75 og § 77. Afgørelsen kan, jf. Vandforsyningslovens § 80, påklages af:

- Afgørelsens adressat
- Enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- Danmarks Sportsfiskerforbund, Forbrugerrådet Tænk, Danmarks Naturfredningsforening

En klage har ifølge Vandforsyningslovens § 78, stk. 3 og 4 opsættende virkning i forhold til påbegyndelsen af eventuelle bygge- og anlægsarbejder medmindre klagenævnet bestemmer andet.

Eventuel klage skal indgives til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Nævnenes Hus. Link hertil findes på forsiden af www.naevneneshus.dk, hvor man kan finde vejledning i, hvordan man kan klage. Klagen sendes gennem klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde for det. Hvis man ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal man sende en begrundet anmodning til kommunen. Kommunen videresender anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

Nævnets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er offentliggjort. **Klagefristen udløber den 10. juni 2026.**

I henhold til § 18, stk. 1 i lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet, skal der betales et gebyr på 900 kr. for privatpersoners og 1.800 kr. for virksomheders og organisationers vedkommende (2016-niveau) for behandling af klager, der indbringes for Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Man kan lægge sag an ved domstolene for prøvelse af kommunens afgørelser efter Vandforsyningsloven. Retssag skal i alle tilfælde være anlagt inden 6 måneder fra den dag, afgørelsen er offentligt bekendtgjort, jf. Vandforsyningslovens § 81.

Til orientering skal oplyses, at uanset, om der anlægges retssag, er man forpligtet til at rette sig efter den meddelte afgørelse, indtil domstolen måtte bestemme noget andet.

Med venlig hilsen

Christian Bækgaard Jensen
Natur og Miljø

Kopi til:

Danmarks Naturfredningsforening

Danmarks Sportsfiskerforbund

Forbrugerrådet Tænk