

## Stamdata

| Stamdata                                                   |                                                        |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Anlæg:                                                     | Floes Vandværk                                         |
| anlægsnummer:                                              | 80304                                                  |
| CVR-nr.                                                    | 80039654                                               |
| kontaktperson:                                             | Søren Vestergaard                                      |
| adresse:                                                   | Grundvej 6B, 8960 Randers SØ                           |
| tlf:                                                       |                                                        |
| mobil:                                                     | 60515115                                               |
| mail:                                                      | <a href="mailto:soren@smutter.dk">soren@smutter.dk</a> |
| Hjemmeside:                                                | <a href="#">Floes Vandværk I/S</a>                     |
|                                                            |                                                        |
| Forventet ikrafttrædelsestidspunktet for kontrolprogrammet | sep-25                                                 |

| Vandmængder                                                                  |       |
|------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Udpumpet årsmængde (m <sup>3</sup> /år):<br>(Gennemsnit af de seneste 4 år.) | 7.254 |
|                                                                              |       |
| => døgnmængde (m <sup>3</sup> pr døgn):                                      | 20    |

| Hyppighedsberegning         |               |
|-----------------------------|---------------|
| Rentvandsprøver             |               |
| A-parametre:                | 2 pr. år      |
| B-parametre:                | 1 hvert 2. år |
| Radioaktivitetsindikatorer: | 0             |
| E.coli:                     | 0             |

Kontrolprogrammet

Kontrolprogram Floes Vandværk

|                            |                                                                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rentvandsprøver            | Antal pligtige kontroller pr. år                                                          |
| A-parametre:               | 2                                                                                         |
| B-parametre:               | 1 hvert 2. år                                                                             |
|                            | Antal frivillige kontroller pr. år<br>(aftales/tilrettes mellem vandværk og laboratorium) |
| Driftskontrol ledningsnet: | 2                                                                                         |

| Analysepakke               | Prøvetagningssted*                                                                             | År      | 2025 |   | 2026 |   | 2027 |   | 2028 |   | 2029 |   | 2030 |   | 2031 |   | Bemærkning |     |                                                                                                                                                         |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                                                                | Kvartal | 3    | 4 | 1    | 2 | 3    | 4 | 1    | 2 | 3    | 4 | 1    | 2 | 3    | 4 |            | 1   | 2                                                                                                                                                       |
| Gruppe A og B              | Grundvej 19, 8960 Randers SØ                                                                   |         |      | A |      |   | A    |   |      |   | A+B  |   |      |   | A    |   |            | A+B |                                                                                                                                                         |
|                            | Floesvej 16, 8960 Randers SØ                                                                   |         |      |   |      | A |      |   |      |   | A    |   |      |   | A+B  |   |            | A   |                                                                                                                                                         |
| Driftskontrol ledningsnet  | Flushprøve sammen med Gruppe A                                                                 |         |      | 1 | 1    |   | 1    |   |      | 1 |      | 1 |      | 1 |      | 1 |            | 1   | Anbefales at der udtages en ledningsnetprøve sammen med Gruppe A analyserne.                                                                            |
| Driftskontrol Mikrobiologi | Efter endt anlægs- og renoveringsarbejde på boring, anlæg, ledningsnet eller ved ledningsbrud. |         |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |            |     | Udtages ifm. service/ vedligehold. Randers Kommune skal orienteres med resultat af egenkontrol, såfremt der viser sig overskridelser på vandkvaliteten. |

\* Prøvetagningsstederne kan fraviges på følgende betingelser: 1. Der er ikke nogen hjemme på adressen, og der er aflåst. 2. Ejendommen er eller har været ubeboet op til prøvetagningstidspunktet. 3. En evt. kommerciel aktivitet ikke findes på adressen længere. Det prøvetagningssted der vælges som erstatning skal være repræsentativt for den del af ledningsanlægget, hvor der oprindeligt skulle udtages kontrol. Det kan eksempelvis være en egnet naboadresse på samme ledningsstreng.

|                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kildeplads/indvindingsopland</b>                                                                                                                                |
| Vandværket forsynes med vand fra Uggehuse Vandværk og fungerer som distributionsvandværk. Vandværket har som følge heraf ingen kildeplads eller indvindingsopland. |
|                                                                                                                                                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Potentielle forureningskilder indenfor indvindingsoplandene</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| I gennemgangen af kontrolprogrammet og risikovurderingen for Uggehuse Vandværk, som forsyner Floes Vandværk, er der identificeret en nogle få potentielle forureningskilder inden for indvindingsoplandet. Gennemgangen viser dog, at de potentielle forureningskomponenter allerede er tilstrækkeligt belyst i de nuværende A- og B-kontroller, og der generelt vurderes lav risiko for at det udgør et problem for Uggehuse Vandværk. |

| Forureningskilde | Fund af forurenings | Afstand til<br>indvindings-<br>boring | Risikovurdering  |           | Samlet risiko | Supplerende stoffer/hyppighed til<br>Kontrolprogram - Gruppe B-prøver | Supplerende stoffer/hyppighed til<br>Kontrolprogram Boringskontrol |
|------------------|---------------------|---------------------------------------|------------------|-----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                  | komponenter         |                                       | (lav/middel/høj) |           |               |                                                                       |                                                                    |
|                  |                     |                                       | Konsekvens       | Hyppighed |               |                                                                       |                                                                    |
|                  |                     |                                       |                  |           |               |                                                                       |                                                                    |

| Fysisk tilstand af anlæg og ledninger |                  |                                              |                             |                                                          |                                                       |
|---------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                       |                  | Beskrivelse                                  | Teknisk hygiejnisk tilstand | Supplerende stoffer til Kontrolprogram - Gruppe B-prøver | Supplerende stoffer til Kontrolprogram Boringskontrol |
| Tilstand vandværk                     | Bygning          | Distributionsvandværk, intet aktivt vandværk |                             |                                                          |                                                       |
|                                       | Beholderanlæg    |                                              |                             |                                                          |                                                       |
|                                       | Udpumpningsanlæg |                                              |                             |                                                          |                                                       |
| Tilstand boringer                     |                  | Distributionsvandværk, ingen aktive boringer |                             |                                                          |                                                       |
| Tilstand ledningnet                   |                  |                                              | God                         |                                                          |                                                       |

| Gennemgang af råvand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                   |                                                          |                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Evt. grafer for at vise udvikling | Supplerende stoffer til Kontrolprogram - Gruppe B-prøver | Supplerende stoffer til Kontrolprogram Boringskontrol |
| <p>Der er foretaget en gennemgang af råvandsdata fra vandværkets leverandør</p> <p>Grundvandet er bestemt til vandtype C, svarende til svagt reduceret for vand. Der er ikke fund af nitrat råvandsanalyser.</p> <p>Der er udtaget analyser for en lang række af pesticider uden at der gjort fund af. Der er ligeledes ikke fundet andre forurenende stoffer eks. organisk, mikrobiologisk eller andre kulbrinter og nedbrydningsprodukter.</p> |                                   |                                                          |                                                       |

| Gennemgang af rentvand                                                                                                                                                                                                     |                                   |                                                          |                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                | Evt. grafer for at vise udvikling | Supplerende stoffer til Kontrolprogram - Gruppe B-prøver | Supplerende stoffer til Kontrolprogram Boringskontrol |
| Vandværket har kun udtaget 1 prøve for mikrobiologisk kontrol siden tilkoblingen, hvor der ikke er fundet problemer. Vandkvaliteten fra Uggelhuse vandværk vurderes som god og overholder kvalitetskravene for drikkevand. |                                   |                                                          |                                                       |

| Grundvandsforekomster                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|
| Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Supplerende stoffer til Kontrolprogram - Gruppe B-prøver | Supplerende stoffer til Kontrolprogram Boringskontrol |  |
| Uggelhuse indvinder fra en regional grundvandsforekomst (dkmj_977_kalk). Forekomsten er i god kvantitativ tilstand, men ringe kemisk tilstand pga. pesticider. Dette giver ikke grundlag for supplerende stoffer til kontrolprogrammet, da der ikke er lokale problemer med det pesticider i magasinet. |                                                          |                                                       |  |

## Kontrolpakker

Analyseparametre jf. Drikkevandsbekendtgørelsen, BEK nr 221 af 25/02/2025. Analysepakkerne skal til enhver tid følge gældende drikkevandsbekendtgørelse, og nedenstående parameterliste kan derfor udvides eller indskrænkes hen over kontrolprogrammets løbetid. De lovbestemte dele af kontrolprogrammet, består af Gruppe A, Gruppe B, Nitrit afgang vandværk, og boringskontrollerne.

Driftskontrollerne er frivillige analyser. Nedenstående driftkontrollerne indeholder det minimum af analyseparametre, som Randers Kommune vurderer en driftskontrol bør indeholde. Driftskontrollerne må gerne udvides i analyseparametre, og de kan bl.a. udvides til de anbefalede bilag E og bilag F, fra vejledningen til drikkevandsbekendtgørelsen, som I kender fra jeres tidligere kontrolprogrammer

| Gruppe A           |                     |
|--------------------|---------------------|
| Taphane            |                     |
| Tilstandsparametre | Farve               |
|                    | ph                  |
|                    | Smag                |
|                    | Turbiditet          |
|                    | Ledningsevne        |
|                    | Lugt                |
| Mikrobiologi       | Coliforme bakterier |
|                    | E. coli             |
|                    | Kim v. 22 °C        |
|                    | Enterokokker        |
| Hovedbestanddele   | Jern (Fe), total    |

| Afgang Vandværk  |                                        |
|------------------|----------------------------------------|
| Taphane          |                                        |
| Hovedbestanddele | Nitrit (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) |

| Driftskontrol ledningsnet og højdebeholdere på ledningsnettet |                     |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|
| Flush                                                         |                     |
| Mikrobiologi                                                  | Coliforme bakterier |
|                                                               | E. coli             |
|                                                               | Kim v. 22 °C        |
|                                                               | Enterokokker        |

# Kontrolpakker

| Gruppe B ( bilag 1a til 1e i drik. Bek.)<br>Taphane |                                         |                                    |                                                      |                                    |                                                                                |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Tilstandsparametre                                  | Temperatur                              | Materiale monomerer                | Vinylchlorid                                         | Pesticider og nedbrydningsprodukt. | 2,6-Dimethyl-phenylcarbamoyl)-methansulfonsyre                                 |
| Hovedbestanddele                                    | Aluminium                               |                                    | Acrylamid                                            |                                    | 4CPP (2-(4-chlorphenoxy)propionsyre) <sup>2)</sup>                             |
|                                                     | Natrium (Na), total                     |                                    | Epichlorhydrin                                       |                                    | 4-Nitrophenol                                                                  |
|                                                     | Ammonium (NH4+)                         | Organisk mikroforurening           | Trifluoreddikesyre (TFA)                             |                                    | Alachlor ESA                                                                   |
|                                                     | Chlorid (Cl-)                           |                                    | Bisphenol A                                          |                                    | DEIA (Desethyldeisopropyl-atrazin)                                             |
|                                                     | Fluorid (F <sup>-</sup> )               | PFAS                               | PFBS                                                 |                                    | Desethyl-atrazin                                                               |
|                                                     | Mangan (Mn), total                      |                                    | PFOSA                                                |                                    | Desisopropyl-atrazin                                                           |
|                                                     | Nitrat (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> )  |                                    | 6:2 FTS                                              |                                    | Didealkyl-hydroxy-atrazin                                                      |
|                                                     | Nitrit (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> )  |                                    | PFBA                                                 |                                    | Dimethachlor ESA                                                               |
|                                                     | NVOC                                    |                                    | PFPeA                                                |                                    | Dimethachlor OA                                                                |
|                                                     | Sulfat (SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> ) |                                    | PFHxA                                                |                                    | ETU (Ethylenthiourea)                                                          |
| Uorg. Sporstoffer                                   | Antimon (Sb)                            |                                    | PFHpA                                                |                                    | N,N-dimethylsulfamidsyre (DMSA)                                                |
|                                                     | Arsen (As)                              |                                    | PFDA                                                 |                                    | Pentachlorbenzen                                                               |
|                                                     | Bly (Pb)                                |                                    | PFUnDA                                               |                                    | Propachlor ESA                                                                 |
|                                                     | Bor (B)                                 |                                    | PFDODA                                               |                                    | t-sulfinyleddikesyre                                                           |
|                                                     | Cadmium (Cd)                            |                                    | PFTODA                                               |                                    | 4-(tert-Butylamino)-6-hydroxy-1-methyl-1,3,5-triazin-2(1H)-one (LM6)           |
|                                                     | Chrom (Cr)                              |                                    | PFPeS                                                |                                    | 4-Bis-amido-3,5,6-trichlorobenzenesulfonat (R471811)                           |
|                                                     | Cobolt (Co)                             |                                    | PFDS                                                 |                                    | 6-(tert-Butylamino)-1,3,5-triazine-2,4-diol (LMS)                              |
|                                                     | Cyanid (CN <sup>-</sup> )               |                                    | PFUnDS                                               |                                    | 6-Hydroxy-7,7-dimethyl-6,8-dihydroimidazo[1,2a][1,3,5]triazine-2,4-dione (LM3) |
|                                                     | Kobber (Cu)                             |                                    | PFDODS                                               |                                    | AMPA (Aminomethylphosphorsyre)                                                 |
|                                                     | Kviksølv (Hg)                           |                                    | PFTODS                                               |                                    | BAM (2,6-Dichlorbenzamid)                                                      |
|                                                     | Nikkel (Ni)                             |                                    | PFNS                                                 |                                    | Chlorothalonil-amidsulfonsyre                                                  |
|                                                     | Selen (Se)                              |                                    | PFHpS                                                |                                    | Desphenyl-chloridazon                                                          |
|                                                     | Uran (U)                                |                                    | PFOA                                                 |                                    | Metamitron-desamino                                                            |
|                                                     | Zink (Zn)                               |                                    | PFOS                                                 |                                    | Metazachlor ESA                                                                |
| PAH-forbindelser                                    | Fluoranthren                            |                                    | PFNA                                                 |                                    | Metazachlor OA                                                                 |
|                                                     | Benzo(a)pyren                           | Pesticider og nedbrydningsprodukt. | PFHxS                                                |                                    | Methyl-desphenyl-chloridazon                                                   |
|                                                     | Benzo(ghi)perylene                      |                                    | Atrazin                                              | Pesticider kartoffelavl            | N, N- dimethylsulfamid (DMS)                                                   |
|                                                     | Indeno(1,2,3-cd)pyren                   |                                    | Bentazon                                             |                                    | PPU (IN70941)                                                                  |
|                                                     | Benzo(b)fluoranthren                    |                                    | DEET                                                 |                                    | TFMP                                                                           |
|                                                     | Benzo(k)fluoranthren                    |                                    | Dichlorprop                                          |                                    | Metalaxyl-M                                                                    |
| Olieprodukter                                       | Benzen                                  |                                    | Glyphosat                                            |                                    | Metribuzin                                                                     |
| Chlorholdige opløsningsmidler                       | Dichlormethan                           |                                    | Hexazinon                                            | Pesticider bilag 1b                | N-(2, 6-dimethylphenyl)-N-(Methoxyacetyl)alanin (CGA62826)                     |
|                                                     | Trichlormethan (chloroform)             |                                    | Imazalil                                             |                                    | N-(2-carboxy-6-methylphenyl) N-(methoxyacetyl)alanin (CGA108906)               |
|                                                     | 1,2-dichlorethan                        |                                    | Mechlorprop                                          |                                    | Metribuzin-desamino-diketo                                                     |
|                                                     | Trichlorethen                           |                                    | Metaldehyd                                           |                                    | Metribuzin-diketo                                                              |
|                                                     | Tetrachlorethen                         |                                    | Monuron                                              |                                    | Aldrin                                                                         |
|                                                     | 1,1-dichlorethen                        |                                    | Simazin                                              | Chlorphenoler                      | Diieldrin                                                                      |
|                                                     | cis-1,2-dichlorethen                    |                                    | [(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesyre |                                    | Heptachlor                                                                     |
|                                                     | Trans-1,2-dichlorethen                  |                                    | 1, 2, 4-triazol                                      |                                    | Heptachlorepoxyd                                                               |
|                                                     | 1,1,1-trichlorethan                     |                                    | 2,4-Dichlorphenol                                    |                                    | Pentachlorphenol                                                               |
|                                                     | 1,1,2-trichlorethan                     |                                    | 2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy-propionsyre))        |                                    |                                                                                |
|                                                     | 1,1,2,2-tetrachlorethan                 |                                    | 2,6-Dichlorbenzsyre                                  |                                    |                                                                                |
|                                                     | 1,1,1,2-tetrachlorethan                 |                                    | 2,6-dimethylacetanilid (CGA 42447)                   |                                    |                                                                                |

# Undtagelsesparametre

## Floes Vandværk

| Medtages ikke i Gruppe A pga. vurdering     |                                          |                                                                                                                                                                                                         |                            |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Hovedbestanddele                            | Ammonium (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> ) | Kun hvis der benyttes chloraminering                                                                                                                                                                    | X                          |
|                                             | Nitrit (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> )   | Kun hvis der benyttes chloraminering eller ammonium i drikkevandet overstiger 0,05 mg/l                                                                                                                 | X                          |
|                                             | Aluminium                                | vandbehandlingskemikalie                                                                                                                                                                                | X                          |
|                                             | Klor (frit og total)                     | Kun hvis vandet desinficeres                                                                                                                                                                            | X                          |
| Medtages ikke i Gruppe B pga. vurdering     |                                          |                                                                                                                                                                                                         |                            |
| Hovedbestanddele                            | Natrium                                  | Da der på vandværket ikke foretages blødgøring af vandet (kan resultere i forhøjede værdier), skal der ikke analyseres for denne parameter.                                                             | X                          |
| Uorg. Sporstoffer                           | Sølv (Ag)                                | Kun hvis der anvendes sølv til desinfektion.                                                                                                                                                            | X                          |
| Halogenholdige omdannelsesprodukter         | Bromat (BrO <sub>3</sub> <sup>-</sup> )  | kun hvis der benyttes chlor, ozon eller lignende stærkt iltende stoffer.                                                                                                                                | X                          |
|                                             | Chlorat (ClO <sub>3</sub> <sup>-</sup> ) | kun hvis der desinficerer vandet med chlorforbindelser.                                                                                                                                                 | X                          |
|                                             | Chlorit (ClO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ) |                                                                                                                                                                                                         | X                          |
|                                             | Sum af chlorit og chlorat                |                                                                                                                                                                                                         | X                          |
| Radioaktivitets indikatorer                 | Radon                                    | Målingen foretages på udvalgte stationer på nationalt plan. Der skal kun foretages måling, hvis der er risiko for radioaktivitet. Det vurderes ikke at der er risiko for radioaktivitet på lokaliteten. | X                          |
|                                             | Tritium                                  |                                                                                                                                                                                                         | X                          |
|                                             | Total indikativ dosis                    |                                                                                                                                                                                                         | X                          |
| Mikrobiologi                                | Clostridium perfringens                  | Kun hvis der indvindes fra overfladevand                                                                                                                                                                | X                          |
| Organisk mikroforurening                    | Sum af trihalomethaner                   | kun ved kloring af vandets naturlige indhold af organisk stof.                                                                                                                                          | X                          |
| Organisk mikroforurening                    | Microcystin-LR                           | Denne parameter måles kun i tilfælde af mulig opblomstring i kildevand                                                                                                                                  | X                          |
| Halogenerede eddikesyrer (HAA'er)           | Trichloreddikesyre                       | Kun måles, når der anvendes desinfektionsmetoder, som kan generere HAA'er, til desinfektion af drikkevand                                                                                               | X                          |
|                                             | Chloreddikesyre                          |                                                                                                                                                                                                         | X                          |
|                                             | Dichloreddikesyre                        |                                                                                                                                                                                                         | X                          |
|                                             | Bromeddikesyre                           |                                                                                                                                                                                                         | X                          |
|                                             | Dibromeddikesyre                         |                                                                                                                                                                                                         | X                          |
| Medtages ikke boringskontrol pga. vurdering |                                          |                                                                                                                                                                                                         | Boring der skal prøvetages |
| Hovedbestanddele                            | Methan                                   | Kontrol foretages, hvis der er begrundet mistanke om tilstedeværelse af henholdsvis methan og svovlbrinte, eller hvis nitrattindholdet er mindre end 3 mg/L.                                            | X                          |
|                                             | Svovlbrinte                              |                                                                                                                                                                                                         |                            |
| Uorg. Sporstoffer                           | Aluminium                                | hvis pH i grundvandet er under 6.                                                                                                                                                                       | X                          |
|                                             | Strontium, total                         | Hvis der indvindes fra skrivekridt el. tidl. er fundet strontium                                                                                                                                        | X                          |


## Prøvetagningssteder

Vær opmærksom på at undgå dårlige prøvetagningssteder på de udvalgte adresser. Dvs. undgå vandprøver fra toiletter, bryggere, udendørshane m.v., hvor risikoen for prøvetagningsfejl pga. bakterier er forhøjet.

| Forslag til faste prøvetagningssteder | Prøvested | Zone   | Adresse                         | Sted             | Telefon | Bemærkning |
|---------------------------------------|-----------|--------|---------------------------------|------------------|---------|------------|
|                                       | Landbrug  | Zone 1 | Grundvej 19, 8960<br>Randers SØ | køkken udbygning |         |            |
|                                       | Landbrug  | Zone 2 | Floesvej 16, 8960<br>Randers SØ | tankrum          |         |            |

Forsyningsnettet er opdelt i en række zoner. Eksisterende prøvesteder kan stadig benyttes, men Randers Kommune ønsker at der udtages minimum en gruppe A prøve fra hver zone. Den præcise adresse for prøvestederne er vandværkets valg, men der bør så vidt muligt tages vandprøver ved nogle af de sårbare forbrugere.

Afhængigt af vandværkets størrelse kan der være behov for flere prøvetagningsadresser i hver zone.

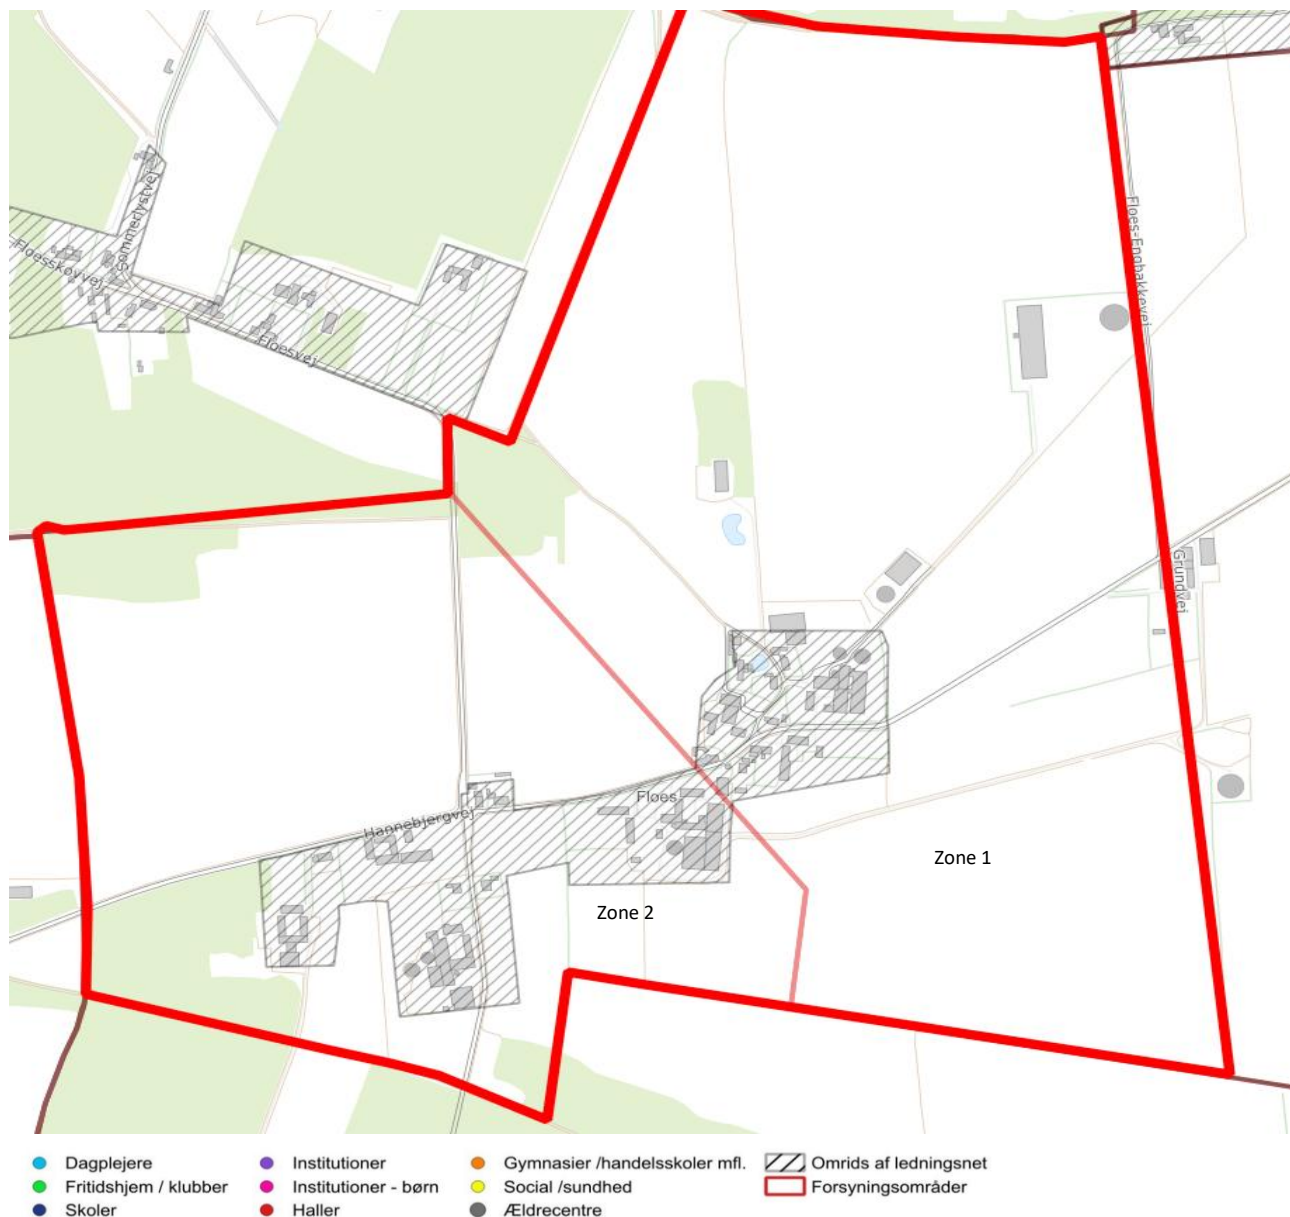

Der er ingen grupper af sårbare forbrugere indenfor forsyningsområdet

### Eksisterende prøvesteder

|             |            |
|-------------|------------|
| Grundvej 6B | (vandværk) |
| Grundvej 19 |            |
| Grundvej 14 |            |
| Grundvej 1  |            |
| Grundvej 5  |            |
| Grundvej 7  |            |
| Floesvej 16 |            |

### Zone

|   |
|---|
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 1 |
| 2 |