



Vandmiljø Randers A/S (mail@vmr.dk)

Randers Kommune
Natur og Miljø
Laksetorvet
8900 Randers C

www.randers.dk

Dato: 18. december 2025/Journalnummer: 06.11.01-P19-66-23

Lovliggørelse af nødoverløb af spildevand ved pumpestation PR12 ved Minervavej til Paderup Mosegrøft

Randers Kommune giver i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 28 en lovliggørelse til nødoverløb af spildevand ved pumpestation PR12 ved Minervavej til Paderup Mosegrøft.

Med venlig hilsen

Jakob Aarup

Klagefristen udløber den 15. januar 2026.

Indhold

1. Ansøgning.....	3
2. Myndighedsforhold.....	3
3. Tilladelsen	3
3.1 Vilkår for udledning af spildevand fra nødoverløb.....	3
4 Grundlag for tilladelsen.....	4
4.1 Lovgrundlag.....	4
4.2 Ansøgningens indhold	4
4.3 Vandområder	5
5 Natur og Miljø's bemærkninger	7
Bemærkninger nødoverløb	7
Konsekvensvurdering af projektets påvirkning af vandområdeplaner	7
Væsentlighedsvurdering af projektets påvirkning af Natura 2000-områder	8
Internationalt beskyttede arter efter habitatdirektivets bilag IV.....	11
6 Klagevejledning	12
7 Underretning om afgørelsen.....	13
Bilag - Udløbspunkt	14

1. Ansøgning

Vandmiljø Randers A/S har den 6. december 2022 søgt om en lovliggørende tilladelse til nødoverløb af spildevand fra pumpestation PR12 ved pumpestationen ved Minervavej til Paderup Mosegrøft.

2. Myndighedsforhold

Randers Kommune er godkendelsesmyndighed for udledningen, og Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed. Vandmiljø Randers A/S er driftsansvarlig for anlægget.

3. Tilladelsen

Randers Kommune giver i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 28 en lovliggørende tilladelse til nødoverløb af spildevand ved pumpestation PR12 ved pumpestationen ved Minervavej til Paderup Mosegrøft.

Tilladelsen gives under forudsætning af sagens oplysninger, og at anlægget udføres i overensstemmelse med vilkårene i denne tilladelse.

3.1 Vilkår for udledning af spildevand fra nødoverløb.

1 Tilladelsen er gældende under de forudsætninger, der fremgår af skema.

Pumpestation Adresse Matrikel nr.	UTM koordinater udløb øst / nord	Kloakering	Personer (pe)/ spv. mængde (l/sek)	Pumpe- kapacitet (l/s)
PR12 Paderupvej 28, 8960	566500 / 6253894	Separatkloakeret	3.382 PE 19,7 l/s	155

2 Nødoverløbet må kun benyttes i uforudsete situationer som strømsvigt, pumpehaveri eller lignende. Problemerne skal afhjælpes hurtigst mulig for at begrænse en eventuel udledning.

3 Ved nødoverløb skal udledningen af flyde- og ristestoffer begrænses. Efter en udledning skal recipienten og regnvandsbassin straks oprensnes for evt. ristestof, sand, slam o.l., der er tilført som følge af nødoverløbet.

4 Ved uheld, hvor der er fare for eller forekommer udledning, skal Miljøstyrelsen snarest mulig underrettes. Vandmiljø Randers A/S skal efterfølgende oplyse Miljøstyrelsen om årsag til den udledte mængde spildevand, og hvor lang tid udledningen har stået på.

- 5 Vandmiljø Randers A/S skal ved tilsyn med pumpestationerne føre driftsjournal, hvor der som minimum skal fremgå tidspunkt for tilsyn og eventuelle uregelmæssigheder i driften.
- 6 Der skal være etableret alarm med døgnovervågning på pumpestationen.

4 Grundlag for tilladelsen

4.1 Lovgrundlag

Sagen behandles i henhold til:

- § 28 i Lov om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven – jf. lovbek. nr. 1093 af 11/10/2024)
- Bekendtgørelse om spildevandsplanen og spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 (spildevandsbekendtgørelsen – nr. 1446 af 27/11/2025)
- Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (habitatbekendtgørelsen – nr. 1098 af 21/08/2023)
- Bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter (bek. nr. 797 af 13. juni 2023).

4.2 Ansøgningens indhold

Ansøgningen om lovliggørelse af nødoverløb er beskrevet som følgende:


I 2022 blev VMR klar over, at der ca. 330 m opstrøms PST PR12 Minervavej er et nødoverløb. Nødoverløbet er mellem spildevandsbrønde P09S310 og regnvandsbrønden P09R315. Nødoverløbsledningen fremgår af VMRs ledningsdatabase, og er etableret i 1979.

Der var hverken rist, skumskærm eller kontraklap.

I 2022 har VMR monteret rist og skumskærm i spildevandsbrønden P09S310 og en ny kontraklapbrønd mellem de eksisterende brønde.

Der søges hermed om lovliggørelse af dette nødoverløb.

Den nye kontraklapbrønd mangler at blive opmålt – ellers er VMRs ledningsdatabase principielt korrekt. Kontraklapbrønden indmåles og ledningsdatabasen opdateres.

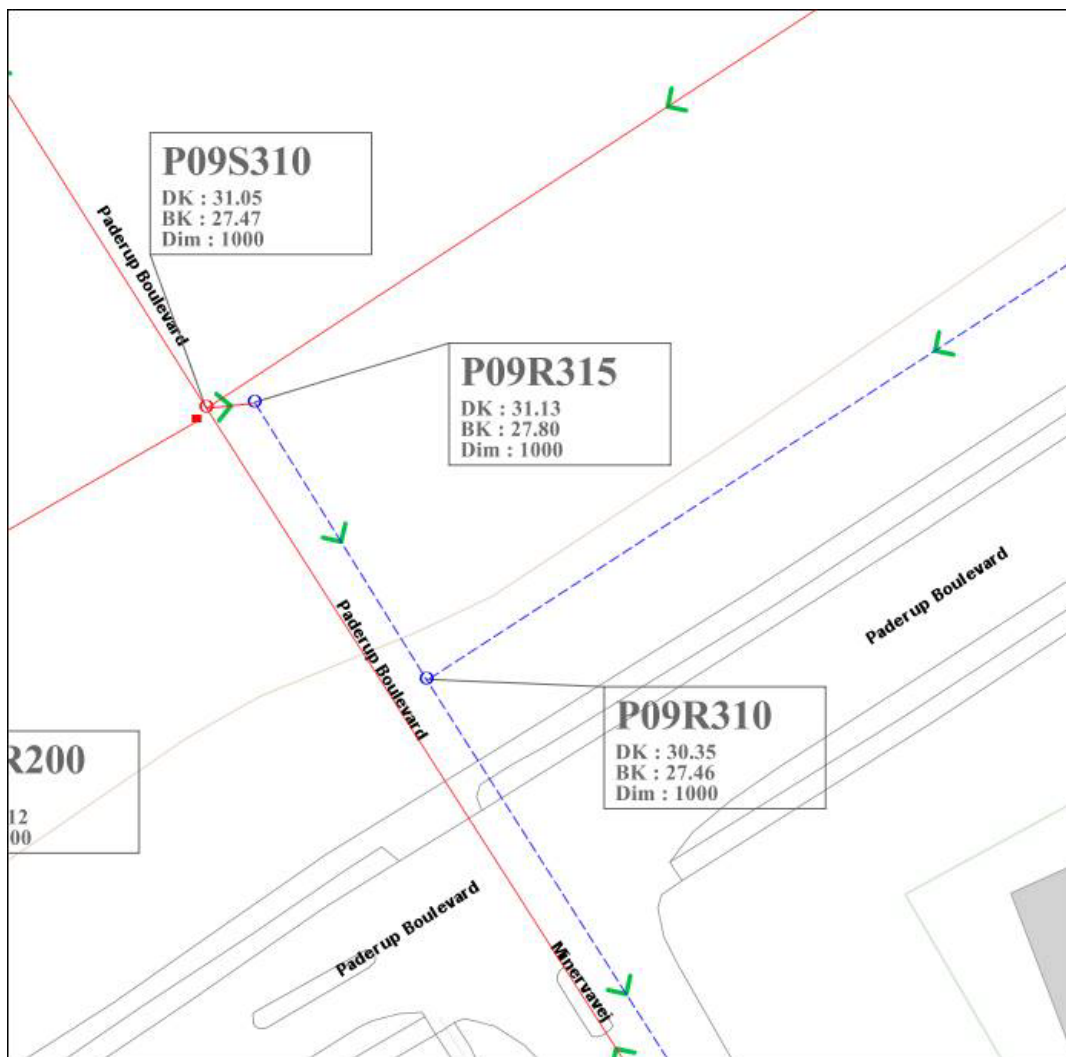

(Bemærk at PST PR12 Minervavej ligger ca. 300 m mod nordvest fra nødoverløbsledningen, og fremgår ikke at dette kortudsnit.)

PST PR12 Minervavej har en ydelse på ca. 155 l/s.

PST PR12 Minervavej afleder spildevand fra hele Paderup (2219 PE), Sdr. Borup (det nye industrikvarter – ukendt antal PE), Haslund (480 PE), Værum (274 PE), Askildrup (38 PE), Stånum (23 PE), Ølst (150 PE), Brusgård (13 PE) og Årslev (185 PE).

Det svarer til 3.382 PE foruden industrikvarteret i Sdr. Paderup.

Dette svarer til en tilløbsmængde på ca. 19,7 l/s jf. Aalborg-modellen.

4.3 Vandområder

Nødoverløbet sker til regnvandssystemet. Regnvandssystemet har afledning til et større regnvandsbassin. Regnvandsbassinet har afledning til Paderup Mosegrøft.

Paderup Mosegrøft (Alling Å-systemet)

Paderup Mosegrøft og den efterfølgende Carlsberg Grøft er ikke målsat i vandområdeplanen. Herefter afleder de til Brusgård Møllebæk. Brusgård Møllebæk er målsat som god økologisk tilstand og god kemisk tilstand. I genbesøg af vandområdeplan 2021-2027 er der på strækningen angivet, at der er dårlig økologisk tilstand og ikke-god kemisk tilstand.

Kvalitetselement	Økologisk miljømål	Økologisk tilstand
Makrofyter	God økologisk tilstand	Moderat økologisk tilstand
Fytobenthos	God økologisk tilstand	Moderat økologisk tilstand
Bentiske invertebrater	God økologisk tilstand	God økologisk tilstand
Fisk	God økologisk tilstand	Dårlig økologisk tilstand
Morfologiske forhold	Ukendt	Målt, men ikke anvendt
Nationalt specifikke stoffer	God økologisk tilstand	Ikke-god økologisk tilstand
Kemisk tilstand	God kemisk tilstand	Ikke-god kemisk tilstand

Brusgård Møllebæk er en del af Alling Å-systemet, som løber til den indre del af Randers Fjord.

Randers Fjord

Den indre del af Randers Fjord har i vandområdeplanerne målsætningen god økologisk tilstand og god kemisk tilstand.

I vandområdeplanerne fremgår det for den indre del af Randers Fjord, at dens nuværende samlede økologiske tilstand er moderat. Nedenfor ses de enkelte kvalitetselementer.

Kvalitetselement	Miljømål	Økologisk tilst./pot.
Fytoplankton	God økologisk tilstand	Moderat økologisk tilstand
Rodfæstede planter (dækfrøede)	God økologisk tilstand	Ikke anvendelig

Kvalitetselement	Miljømål	Økologisk tilst./pot.
Bentiske invertebrater	God økologisk tilstand	Moderat økologisk tilstand
Vandets klarhed	God økologisk tilstand	Ikke anvendelig
Iltforhold	God økologisk tilstand	Ikke anvendelig
Nationalt specifikke stoffer	God økologisk tilstand	Ikke-god økologisk tilstand
Kemisk tilstand	God kemisk tilstand	Ikke-god kemisk tilstand

Området af fjorden nord fra Uggelhuse og ud mod Kattegat er udlagt som EF habitatområde.

5 Natur og Miljøs bemærkninger

Sagen er behandlet i forhold til vandområdeplanerne, og der er ligeledes lavet vurdering af påvirkning af Natura 2000 og bilag IV arter i henhold til habitatdirektivet. Tilladelsen er givet til et eksisterende nødoverløb. Tilladelsen er givet under forudsætningerne beskrevet i vilkår og skemaer. Hvis der sker ændringer i kloaksystemerne, der har betydning for nødoverløbet, skal der ansøges om ny tilladelse.

Bemærkninger nødoverløb

Forudsætningen for tilladelsen er, at Vandmiljø Randers A/S jævnligt fører tilsyn og vedligeholder bygværkerne og afprøver alarmsystemerne, således at evt. udledning kun skyldes uforudsete hændelser og opdages hurtigt. Af samme grund må varslede strømafbrydelser eller reparationer ikke medføre brug af nødoverløb.

Tilladelsen er til nødoverløb, og må kun benyttes i nødstilfælde. Dette kan betyde, at den aldrig vil træde i funktion.

I tilfælde af udledning fra pumpestationen eller fare herfor er det vigtigt, at der straks påbegyndes foranstaltninger til afhjælpning af problemet. Miljøstyrelsen skal straks underrettes.

Konsekvensvurdering af projektets påvirkning af vandområdeplaner

Det er angivet i § 8 i bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter:

”Stk. 3. Myndigheden kan kun træffe afgørelse, der indebærer en direkte eller indirekte påvirkning af et overfladevandområde eller en grundvandsforekomst, hvor miljømålet ikke er opfyldt, hvis afgørelsen

ikke vil kunne medføre en forringelse af overfladevandområdets eller grundvandsforekomstens tilstand, og

ikke vil kunne hindre opfyldelse af det fastlagte miljømål, herunder gennem de i indsatsprogrammet fastlagte foranstaltninger.”

Afledningen sker til ikke målsatte vandløb, som har forbindelse med Brusgård Møllebæk.

Brusgård Møllebæk har i vandområdeplanerne målsætningen god økologisk tilstand og god kemisk tilstand, hvor miljømålet ikke er opfyldt.

Afledningen sker til et regnvandsbassin, hvor der sker en stor fortynding inden udledning til vandløb. Regnvandsbassinet vil også fjerne flydestoffer og ristestof inden udløbet til vandløbet.

Randers Kommune vurderer, at hvis udledningen etableres ud fra ovenstående vilkår, vil udledningen ikke medføre en forringelse af overfladevandområder nedstrøms. Udledningen vil samtidig ikke medføre et fald i kvalitetselementer i vandområder nedstrøms udledningen. Randers Kommune vurderer, at hvis udledningen etableres ud fra ovenstående vilkår, vil udledningen ikke hindre målopfyldelse i overfladevandområder nedstrøms. Der kan derfor meddeles tilladelse til udledningen.

Væsentlighedsvurdering af projektets påvirkning af Natura 2000-områder

Ifølge § 6 habitatbekendtgørelsen kan kommunen ikke give tilladelse, hvis anlæggene efter nærmere vurdering viser sig at kunne skade et internationalt naturbeskyttelsesområde.

Området af fjorden nord fra Uggelhuse og ud mod Kattegat er udlagt som EF habitatområde.

Udpegningsgrundlaget for H14 Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord kan ses på nedenstående skema.

H14 Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord


Kode	Udpegningsgrundlag	Forventes udtaget
1095	Havlampret	
1096	Bæklampret	
1099	Flodlampret	
1103	Stavsild	
1351	Marsvin	
1355	Odder	
1365	Spættet sæl	
1903	Mygblomst	
1110	Sandbanke	
1130	Flodmunding	
1140	Vadeflade	
1150	Lagune*	
1160	Bugt	
1210	Strandvold med enårige planter	
1220	Strandvold med flerårige planter	
1310	Enårig strandengsvegetation	
1320	Vadegræssamfund	
1330	Strandeng	
2110	Forklit	X
2120	Hvid klit	
2130	Grå/grøn klit*	
2140	Klithede*	
2170	Grårisklit	
2180	Skovklit	
2190	Klitlavning	
2250	Enebærklit*	
3130	Søbred med småurter	
3140	Kransnålalge-sø	
3150	Næringsrig sø	
3160	Brunvandet sø	
3260	Vandløb	
4030	Tør hede	
5130	Enekrat	
6120	Tørt kalksandsoverdrev*	
6210	Kalkoverdrev*	
6230	Surt overdrev*	
6410	Tidvis våd eng	
7230	Rigkær	
9110	Bøg på mor	
9130	Bøg på muld	
9150	Bøg på kalk	
9160	Ege-blandskov	
9190	Stilkege-krat	
91D0	Skovbevokset tørvemose*	
91E0	Elle- og askeskov*	

Randers Fjord er nord fra Mellerup udpeget som Natura 2000 område fuglebeskyttelse nr F15 Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord. Udpegningsgrundlaget kan ses på nedenstående skema.

F15
Randers og Mariager Fjorde og Ålborg Bugt, sydlige del


Arter	Yngle-/Trækfugl	Artikel 4	kriterie	Forventes udtaget
Dværgterne	Y	stk. 1	F1	
Fjordterne	Y	stk. 1	F1	
Havterne	Y	stk. 1	F1	
Klyde	Y	stk. 1	F1	
Kongeørn	Y	stk. 1	F1	
Natravn	Y	stk. 1	F1	
Rødrygget tornskade	Y	stk. 1	F1	
Rørhøg	Y	stk. 1	F1	
Splitterne	Y	stk. 1	F1	
Bjergand	T	stk. 2	F3	
Edderfugl	T	stk. 2	F3	
Fløjlsand	T	stk. 2	F3, F4	
Gravand	T	stk. 2	F3	
Havørn	T	stk. 1		X
Hjejle	T	stk. 1	F2	
Hvinand	T	stk. 2	F3	
Knopsvane	T	stk. 2	F3	
Lysbuget knortegås	T	stk. 2	F3	
Pibesvane	T	stk. 1	F2	
Sangsvane	T	stk. 1	F2	
Sortand	T	stk. 2	F3, F4	
Stor skallesluger	T	stk. 2	F3	

Afstanden fra nødoverløb til habitatområdet er ca. 30,7 km, som ses på nedenstående kort. Afstanden er målt via vandløb og fjordens forløb, og giver dermed et indtryk af den store fortynding der vil være af spildevand i en potentiel nødoverløbssituation, inden mødet med habitatområdet.

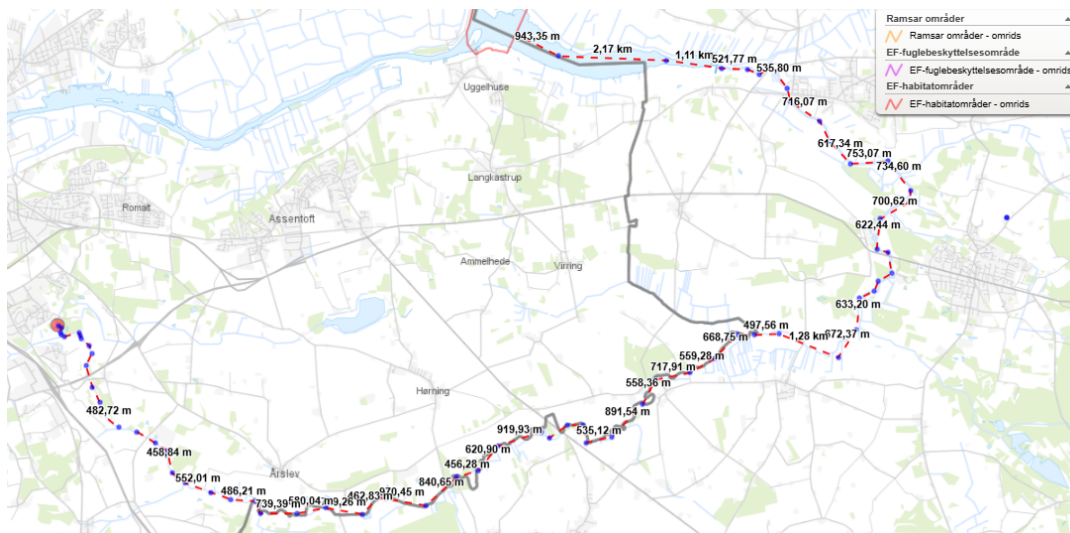

Området af fjorden nord fra Mellerup og ud mod Kattegat er udlagt som EF-fuglebeskyttelsesområde og Ramsar område.

Som det ses på nedenstående figur er fuglebeskyttelse og ramsar området ca. 39,2 km fra nødoverløbet, og vandet vil her fortyndes endnu mere end til habitatområdet.

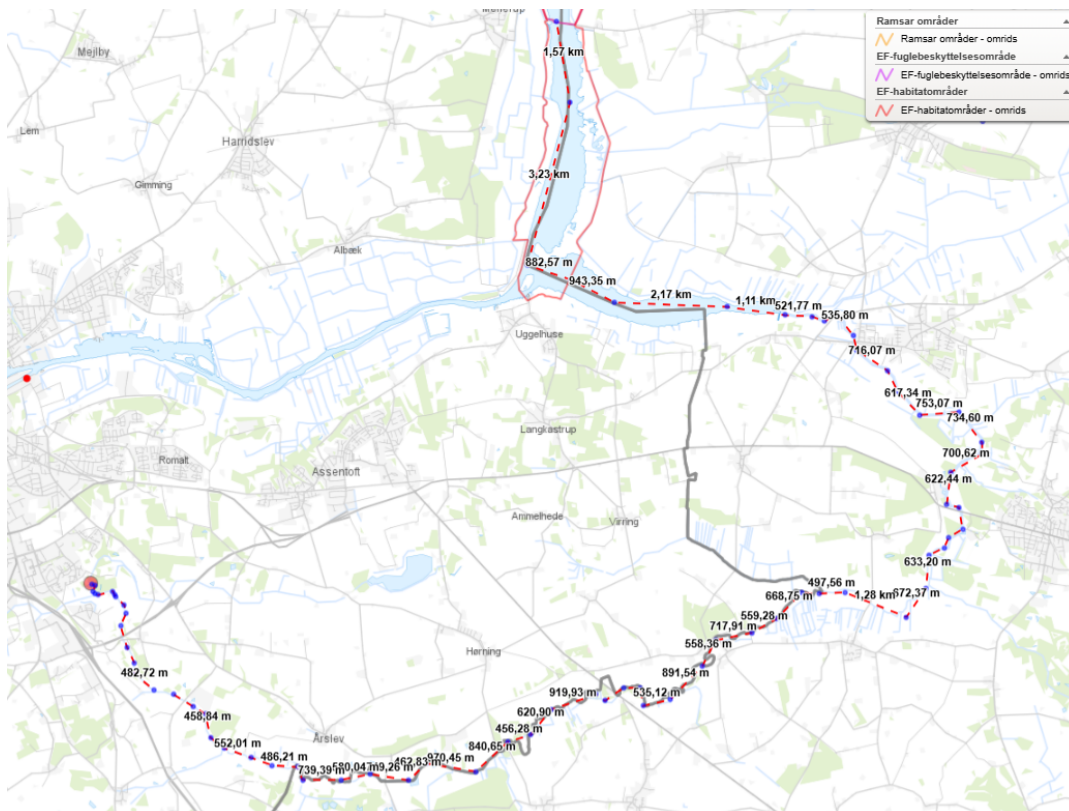

Det vurderes at en potentiel udledning vil være fortyndet så meget, før det når til habitat og fuglebeskyttelsesområdet pga. fjordens store flow og vandudskiftning, samt den store afstand, og at tilladelsen derfor ikke vil påvirke udpegningsgrundlaget for hverken habitat eller fuglebeskyttelsesområdet negativt.

Internationalt beskyttede arter efter habitatdirektivets bilag IV

Ifølge § 10 i habitatbekendtgørelsen kan kommunen ikke give tilladelse, hvis det ansøgte kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for dyrearter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV.

Paderup Mosegrøft er registreret som et muligt levested for bilag IV-arten.

Det vurderes, at et evt. nødoverløb kun vil medføre en begrænset udledning, da der er tilknyttet alarm. Det vil derfor kun være en begrænset udledning til recipient, og det vil hurtigt være muligt at stoppe/hindre nødoverløb. Det vurderes derfor ikke at kunne beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for arten.

Randers Kommune vurderer samlet at kunne give tilladelse til lovliggørelse af nødoverløbet, og at tilladelsen er meddelt i overensstemmelse med vandområdeplanen, habitatdirektivet samt at det ikke påvirker udpegningsgrundlaget for Natura 2000 områder.

6 Klagevejledning

Tilladelsen kan påklages i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 91. Klageberettigede er enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, ejer af areal, Vandmiljø Randers A/S, Sundhedsstyrelsen (Styrelsen For Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning), Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, Danmarks Fiskeriforening jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 98-99.

Klageberettigede er desuden:

- Lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål samt lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser, og klagen har til formål at varetage natur- og miljøbeskyttelse. Foreningens eller organisationens klageret er betinget af, at afgørelsen er af den type, som den lokale forening eller organisation i overensstemmelse med forudgående anmeldelse overfor kommunen efter miljøbeskyttelseslovens § 76, stk. 1 har ønsket underretning om.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, der efter deres vedtægter har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, der efter deres vedtægter har til formål at varetage væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser og klagen har til formål at varetage natur- og miljøbeskyttelse. Lokale afdelinger af de landsdækkende foreninger eller organisationer er efter § 100 stk. 4 i miljøbeskyttelsesloven ikke klageberettiget. Derfor skal en evt. klage indsendes via den landsdækkende forening eller organisation.

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan kræve dokumentation for foreningers og organisationers klageberettigelse.

Hvis du ønsker at klage over nogle af afgørelserne, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. I alle sager, der kan indbringes for Miljø- og Fødevareklagenævnet, opkræves som udgangspunkt gebyr for at klage.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, tilladelsen er meddelt eller offentligt bekendtgjort jf. miljøbeskyttelseslovens § 93.

Afgørelsen kan endvidere prøves ved en domstol. Søgsmålet skal være anlagt inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt jf. miljøbeskyttelseslovens § 101, eller en eventuel klage er afgjort.

En klage over tilladelsen har ikke opsættende virkning på retten til at udnytte tilladelsen, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet jf. miljøbeskyttelseslovens § 96. Dette giver dog ingen begrænsninger i Miljø- og Fødevareklagenævnet adgang til at ændre eller ophæve den påklagede tilladelse.

7 Underretning om afgørelsen

Tilladelsen vil blive offentlig annonceret på kommunens hjemmeside.

Følgende er underrettet direkte om afgørelsen:

Styrelsen For Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning (trvest@stps.dk)

Danmarks Naturfredningsforening (dn@dn.dk, dnranders-sager@dn.dk)

Friluftsrådet (fr@friluftsradet.dk, oestjylland@friluftsradet.dk)

Danmarks Sportsfiskerforbund (post@sportsfiskerforbundet.dk;

oestjylland@sportsfiskerforbundet.dk)

Danmarks Fiskeriforening (mail@dkfisk.dk)

Dansk Fritidsfiskerforbund (formanden@fritidsfiskerforbundet.dk)

Ferskvandsfiskeriforeningen i Danmark (nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk)

Dansk Ornitologisk Forening (natur@dof.dk, randers@dof.dk)

Fri Natur (frinaturdanmark@gmail.com)

Dansk Amatørfiskerforening (fkjerulf@mail.dk)

Vandmiljø Randers A/S (mail@vmr.dk)

Bilag - Udløbspunkt

