



Vandmiljø Randers A/S (mail@vmr.dk)

Randers Kommune
Natur og Miljø
Laksetorvet
8900 Randers C

www.randers.dk

Dato: 8. juli 2026/Journalnummer: 06.11.01-P19-2-26

Tilladelse til midlertidig afledning af oppumpet grundvand fra grundvandssænkning ifm. etablering af regnvandsledning under jernbanestrækning i Vorup

1. Randers Kommunes afgørelser

Afgørelse efter Miljøbeskyttelsesloven

Randers Kommune meddeler hermed Vandmiljø Randers A/S tilladelse til at reinfiltrere vand fra grundvandssænkning ifm. etablering af regnvandsledning under eksisterende jernbanestrækning i Vorup ved matriklerne 8læ, 133a, 1 og 8fu, Vorup By, Vorup. Vandet reinfiltreres på matrikel 1, Vorup By, Vorup. Afgørelsen er truffet i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 19.

Randers Kommune meddeler hermed Vandmiljø Randers A/S tilladelse til at aflede vand fra grundvandssænkning ifm. etablering af regnvandsledning under eksisterende jernbanestrækning i Vorup ved matriklerne 8læ, 133a, 1 og 8fu, Vorup By, Vorup. Vandet afledes til eksisterende regnvandssystem. Afgørelsen er truffet i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 3.

Afgørelse efter vandforsyningsloven

Randers Kommune meddeler hermed Vandmiljø Randers A/S tilladelse til at grundvandssænke.

Afgørelsen er truffet i henhold til vandforsyningslovens § 26.

VVM

Grundvandsindvinding og grundvandssænkning er omfattet af bilag 2, pkt. 10m i VVM-bekendtgørelsen. Randers Kommune har den 1. juli 2026 afgjort, at projektet samlet set ikke vil medføre nogen væsentlig negativ påvirkning af miljøet, og derfor heller ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering. Afgørelsen er truffet efter § 21 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

2. Vilkår

Nærværende tilladelse meddeles på følgende vilkår:

1. Tilladelsen er gældende fra dags dato og frem til den 1. januar 2027. Randers Kommune skal underrettes, når udledningen afsluttes.
2. Der må grundvandssænkes maksimalt 150.000 m³ med en maksimal timekapacitet på 140 m³/t. De oppumpede vandmængder skal registreres med en elmåler eller timetæller og noteres for hvert døgn. Den oppumpede vandmængde skal indberettes til Randers Kommune ved afslutning af grundvandssænkningen.

Tilslutning til kloak

3. Det oppumpede grundvand fra grundvandssænkningen må tilsluttes til eksisterende regnvandssystem.



4. Der må udledes maksimalt 50.000 m³ med en maksimal timekapacitet på 140 m³/t. De oppumpede vandmængder skal registreres med en elmåler eller timetæller og noteres for hvert døgn. Den oppumpede vandmængde skal indberettes til Randers Kommune ved afslutning af grundvandssænkningen.
5. Det oppumpede grundvand skal ledes igennem sedimentationscontainer, inden det afledes til regnvandssystemet.
6. Det afledte vand skal overholde de angivne grænseværdier.

Parameter	Grænse-værdi	Enhed	Generelt kvalitetskrav Indlandsvand*
Ferrojern	0,2	mg/l	
Mangan	300	µg/l	150**

*Bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand, nr. 1168 af 8. december 2025.

** Kvalitetskravet er denne koncentration af stoffet tilføjet den naturlige baggrundskoncentration.

Randers Kommune kan stille krav om, at der skal udtages en prøve af det afledte vand.

7. Evt. tilslutning til regnvandskloakken og udledningerne må ikke være til hinder for, at målsætningen kan opfyldes for Gudenåen, der modtager spildevandet. Der må ikke udledes sand og/eller slam, der giver anledning til aflejringer i vandområdet. Udledningen må ikke give anledning til væsentlig erosion af vandløbet. Det må ikke medføre uæstetiske forhold i grøfter/vandløb, fx efterlade oliefilm på overfladen. Hvis der i perioden ses ændringer i grundvandets sammensætning, lugt eller farve, som kan betyde risiko for forurening, skal Randers Kommune kontaktes.
8. Grøfterne, der udledes til, skal holdes under opsyn under pumpeforsøget og i anlægsperioden, så det sikres, at der ikke sker oversvømmelse af arealer i forbindelse med grundvandssænkningen. Evt. synlige spor efter udledningen skal fjernes, når grundvandssænkningen er afsluttet.

Reinfiltrering

9. Det oppumpede grundvand fra grundvandssænkningen skal for området nord for jernbanen reinfiltres i henhold til "Dispensation til etape 1 i forbindelse med etablering af overfladevandsbassin ved Fjordvang, midlertidige ændringer" af 29. april 2024. Reinfiltrationen må ikke give anledning til overfladeafstrømning på omkringliggende arealer
10. De oppumpede vandmængder skal registreres med en elmåler eller timetæller og noteres for hvert døgn. Den oppumpede vandmængde skal indberettes til Randers Kommune ved afslutning af grundvandssænkningen.
11. Det oppumpede grundvand skal ledes igennem sedimentationscontainer, inden det reinfiltres.
12. Der må ikke efterlades tegn på reinfiltrering efter endt grundvandssænkning fx okkerslam.

3. Grundlag for tilladelsen

Lovgrundlag

Sagen behandles i henhold til:

- § 19 og § 28, stk. 3 i Lov om miljøbeskyttelse (lovbek. nr. 1218 af 25. november 2019).
- § 26 i lov om vandforsyning (lovbek. nr. 1149 af 28. oktober 2024).
- Bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter (bek. nr. 1669 af 8. december 2025).
- Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, (Habitatbekendtgørelsen nr. 1098 af 21. august 2023)
- Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger (bek. nr. 1275 af 31. oktober 2025)

4. Ansøgning

Ansøgningen er bilag til tilladelsen.

Vandområder

Vand fra grundvandssænkningen ledes til regnvandssystemet i Vorup. Regnvandssystemet har udledning til Gudenåen. I vandområdeplanen er Gudenåen målsat som god økologisk tilstand og god kemisk tilstand. Den nuværende tilstand er angivet til at være moderat økologisk tilstand og ikke-god kemisk tilstand. Gudenåen er omfattet af en udpegning af formodede forekomster af bilag IV-arten odder.

Der er angivet flg. i vandområdeplanen for Gudenåen på strækningen:

Kvalitetsэлеment	Økologisk miljømål	Økologisk tilstand
Makrofyter	God økologisk tilstand	God økologisk tilstand
Fytobenthos	God økologisk tilstand	God økologisk tilstand
Bentiske invertebrater	God økologisk tilstand	Moderat økologisk tilstand
Fisk	God økologisk tilstand	Moderat økologisk tilstand
Morfologiske forhold	Ukendt	Målt, men ikke anvendt
Nationalt specifikke stoffer	God økologisk tilstand	Ikke-god økologisk tilstand

Den manglende opfyldelse for den kemiske tilstand skyldes overskridelse for benz(a)pyren og kviksølv. Den manglende opfyldelse for den nationalt specifikke stoffer skyldes overskridelse for methylnaphtalener.

Randers Fjord

Gudenåen løber til Randers Fjord. Den indre del af Randers Fjord har i vandområdeplanen 2021-2027 målsætningen god økologisk tilstand og god kemisk tilstand. Den ydre del af Randers Fjord beliggende nord for Mellerup har i vandområdeplanen målsætningen god økologisk tilstand og god kemisk tilstand. I genbesøg af vandområdeplanen 2021-2027 fremgår det for den indre del af Randers Fjord, at dens nuværende tilstand er moderat økologisk tilstand. For den ydre del af Randers Fjord fremgår det, at den nuværende tilstand er dårlig økologisk tilstand. Det fremgår for både indre og ydre fjord, at der er ikke-god kemisk tilstand.

Randers Fjord er udlagt som Natura 2000 habitatområde fra Uggelhuse og ud mod Kattegat. Området fra Voer-Mellerup og ud er udlagt som Natura 2000 fuglebeskyttelsesområde, Randers og Mariager Fjorde og Ålborg Bugt, sydlige del. Området fra Voer-Mellerup og ud er udlagt som Ramsarområde, dele af Randers og Mariager fjorde med tilgrænsende havområde.

5. Randers Kommunes vurdering af indvindingens og udledningens påvirkning af omgivelserne

Kommunen har ud fra ansøgningen vurderet, at projektet potentielt vil kunne berøre grundvand og vandforsyningsboring, vandområde, jordforurening, Natura 2000-område, Bilag IV-arter og beskyttet natur.

Påvirkning af grundvand og vandforsyningsboringer

Projektet ligger hverken i boringsnært beskyttelsesområde (BNBO), 300 meters beskyttelsesområde eller indvindingsopland til vandværksboringer. Arealet ligger heller ikke i nitratfølsomt indsatsområde eller område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Da der ikke er drikkevandsinteresser på lokaliteten for grundvandssænkningen, skal der ikke tages særlige hensyn til grundvandsbeskyttelsen i forbindelse med projektet. Afstanden til nærmeste drikkevandsboring ved alment vandværk er ca. 1.000 meter.

Påvirkning af vandområder

Det oppumpede grundvand ønskes udledt i det eksisterende regnvandssystem øst for projektområdet. Regnvandssystemet har udledning til Gudenåen.

Tilslutning til regnvandskloakken

I vejledning til spildevandsbekendtgørelsen er der angivet:

Vand fra grundvandssænkninger i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder, jf. vandforsyningslovens kapitel 5, er som udgangspunkt ikke omfattet af definitionen på spildevand. Kommunalbestyrelsen kan dog i det konkrete tilfælde sidestille det med spildevand, hvis det vurderes, at det er forurenet. Udledning af vand fra grundvandssænkninger kan være omfattet af okkerloven afhængig af de lokale geologiske forhold.

Da grundvandssænkningen foregår i et område, hvor der kan være forhøjede koncentrationer af enkelte stoffer, vurderer Randers Kommune, at vandet kan ledes til spildevandsanlæg. Der er ikke kendskab til forureninger i området tæt ved grundvandssænkningen.

Vandmiljø Randers har vurderet, at regnvandskloakken har kapacitet til at modtage det oppumpede grundvand. Det er kommunens vurdering, at afledning ikke vil medføre problemer i regnvandssystemet.

Udledningstilladelse

Der er den 16. april 2020 givet en tilladelse til udledning af tag- og overfladevand fra udløb Vorup V til Gudenåen fra et opland på ca. 2,4 red. ha. Der er den 28. september 2021 givet en midlertidig tilladelse til udledning af tag- og overfladevand ved Vorup V fra et opland på ca. 42,8 red. ha.

Ifølge spildevandsbekendtgørelsens § 68 kræves fornyet tilladelse, "når forhold, der har indflydelse på et spildevandsanlæg, ændres væsentligt. Som væsentlige ændringer anses bl.a. følgende situationer:

(...)

2) Der sker en væsentlig ændring i mængden eller sammensætningen af spildevandet, der tilføres eller udledes fra spildevandsanlægget.

3) Der sker en øget belastning af spildevandsanlægget eller der i øvrigt sker kapacitetsændringer af betydning."

Med baggrund i at der er ikke et væsentlig indhold af forurenende stoffer vurderes det ikke, at det ansøgte vil kræve en ny udledningstilladelse for udløbet Vorup V.

Påvirkning af Gudenåen

Der er i forbindelse med ansøgning om grundvandssænkning blevet udtaget prøver af grundvandet. Der er i vandprøver målt et indhold af jern, opløst på 0,65 mg/l og mangan på 0,071 mg/l. For jern forventes reduceret til under 0,5 mg/l ved iltning i sedimentationscontainer inden udledning. Herved forventes der ikke at opstå okkerudfældninger eller forringelse af leveforholdene for faunaen i recipienten.

De nærmeste forurenede grunde er en V2-kortlægning på Stampemøllevej 11 ca. 100 m mod øst og en V1-kortlægning på Kærgade 58 ca. 175 m mod sydøst. Den førstnævnte er en forurening med fyringsolie og den anden er et tidligere autoværksted. Risikoen for mobilisering af forurening er lille; det kan beregnes, at sænkningen på den nærmeste grund kan give en horisontal vestlig strømning på ca. 0,5 m pr. uge, når sænkningen er størst. Da der er tale om en meget lille forurening, vurderes dette ikke at medføre transport fra den nævnte forurening til andre matrikler. Ved den V1-kortlagte grund er strømmingen langsommere og vurderes heller ikke at udgøre en risiko for spredning af forurening.

Udledningen forventes maksimalt at udgøre ca. 40 l/s. Med en middelvandføring i Gudenåen på 32,4 m³/s og en forventet afledning på maksimalt 0,04 m³/s, svarer det til en opblanding til en faktor 810 i recipienten.

Randers Kommune vurderer på denne baggrund at det ansøgte ikke vil have betydning for, om vandkvalitetskravene vil være overholdt i Gudenåen. Randers Kommune vurderer på baggrund af ovenstående, at afledningen af vand fra grundvandssænkning ikke vil medføre hverken en midlertidig forringelse eller en forringelse i recipienten. Randers Kommune vurderer, at afledningen ikke vil hindre målopfyldelse i overfladevandområder nedstrøms.

Okker

Grundvandssænkningen vil foregå i et område, hvor der ikke er fastsat en okkerklasse eller klasse IV – ingen risiko for okkerudledning. Det forventes derfor ikke, at grundvandssænkningen vil give anledning til problemer med okker.

Påvirkning af Randers Fjord og væsentlighedsvurdering af projektets påvirkning af Natura 2000-område

I henhold til habitatbekendtgørelsen¹ kan der ikke meddeles dispensationer, godkendelser eller tilladelser, herunder tilslutningstilladelser efter miljøbeskyttelseslovens § 28, hvis det vurderes, at et projekt i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt.

I genbesøg for vandområdeplanen 2021-2027 fremgår det for den indre del af Randers Fjord, at dens nuværende tilstand er moderat økologisk tilstand. For den ydre del af

¹ Bekendtgørelse om udpegnings og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter nr. 1595 af 6. december 2018.

Randers Fjord fremgår det, at den nuværende tilstand er dårlig økologisk tilstand. Det fremgår for både indre og ydre fjord, at der er ikke-god kemisk tilstand.

Randers Fjord er udlagt som Natura 2000 habitatområde fra Uggelhuse og ud mod Kattegat. Området fra Voer-Mellerup og ud er udlagt som Natura 2000 fuglebeskyttelsesområde, Randers og Mariager Fjorde og Ålborg Bugt, sydlige del. Området fra Voer-Mellerup og ud er udlagt som Ramsarområde, dele af Randers og Mariager fjorde med tilgrænsende havområde.

Ifølge § 6 habitatbekendtgørelsen kan kommunen ikke give tilladelse, hvis anlægget efter nærmere vurdering viser sig at kunne skade et internationalt naturbeskyttelsesområdes integritet.

En udledning kan potentielt påvirke arter eller naturtyper, som Natura 2000-områder er udpeget for at beskytte. Det gælder også udledninger, der ligger opstrøms sådanne områder, bl.a. som følge af transport af forurenende stoffer via vandløb.

Næringsstoffer

I vandområdeplan for Randers Fjord fremgår, at målsætningen for Randers Fjord ikke er opfyldt. Årsagen er angivet til at være en væsentlig belastning med kvælstof og fosfor gennem årene fra landbrug og punktkilder.

Der er i vandplaner og vandområdeplaner angivet indsatser, der skal sikre, at belastningen med kvælstof og fosfor fra landbrug og punktkilder er faldende. Den kumulative effekt er således en faldende belastning med næringsstoffer, som vil påvirke naturtyper og arter i Natura 2000-området i positiv retning. I genbesøg af Vandområdeplan 2021-2027 er der for Randers Fjord, Indre og Randers Fjord, Ydre ikke angivet et indsatsbehov for punktkilder. Efterfølgende er det i henhold til Aftale om Implementering af et Grønt Danmark angivet spildevandsindsatser, der skal igangsættes inden udgangen af 2027 for at reducere mængden af kvælstof i det danske vandmiljø. For Randers Fjord skal Randers Centralrenseanlæg reducere udledningen af kvælstof svarende til 32 tons N/år. De 32 tons N/år må derfor anses for baseline for reduktionen af kvælstof for punktkilder til Randers Fjord. Den samlede belastning af Randers Fjord, Indre skal reduceres med 328.000 kg N/år og 1.800 kg P/år.

I Vejledning til bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter er der angivet flg.:

Ved vurdering af om en udledning forventes at ville forhindre, at målet for de berørte områder kan nås, gælder, at udledning ikke må modvirke en gennemført eller planlagt reduktion, herunder som forudsat ved prognoser for strukturudvikling (baseline). Dvs. at den forudsatte forbedrende effekt, der ved planlægningen er antaget vil sikre, at målet nås, ikke må reduceres eller helt forhindres ved en udledning. Sker dette, vil der ikke ske den nødvendige forbedring af tilstanden, og målet vil blive forhindret i strid med § 8.

Der er i genbesøg af vandområdeplan 2021-2027 for baseline angivet en reduktion i udledningen af kvælstof og fosfor for punktkilder i Randers Kommune svarende til 4.026 kg N/år og 1.557 kg P/år. Derudover forventes det, at der også skulle gennemføres en reduktion på kvælstof ved bedre rensning på Randers Centralrenseanlæg på 32 tons N/år.

I forhold til genbesøg af vandområdeplanerne har Randers Kommune vedtaget ændringer af udledningen fra punktkilder i Randers Kommune i forbindelse med tillæg til spildevandsplanen 2009-2012. Tillæggene medfører tilsammen en merudledning på 929 kg N/år og en reduktion på 125 kg P/år. Merudledningen af kvælstof modsvares af, at der samtidig udtages landbrugsjorde i forbindelse med omdannelse af jorden til byområde. Det skønnes at det vil medføre en reduktion på ca. 1.016 kg N/år.

Den midlertidige afledning fra grundvandssænkning vil medføre, at der sker en ændring i udledningen fra Vorup V. Det vurderes, at indholdet af kvælstof og fosfor vil være begrænset, og afledningen ikke vil medføre en påvirkning.

Det vurderes på baggrund af dette, at projektet i sig selv og sammen med andre spildevandsudledninger ikke giver anledning til en væsentlig påvirkning af Natura 2000-området. Det vurderes på denne baggrund, at der kan gives tilladelse til afledning af grundvand.

Miljøfarlige stoffer

Det fremgår for den indre fjord, at der er ikke-god kemisk tilstand og ikke god økologisk tilstand for nationalt specifikke stoffer.


Den ikke-god kemiske tilstand er med baggrund i overskridelser for antracen, benz(a)pyren og nikkel i sediment.

Parameter	Matrice	Værdi	Enhed	MKK
Antracen (CAS 120-12-7)	Sediment	0,075	mg/kg TS	0,02
Benz(a)pyren (CAS 50-32-8)	Sediment	0,325	mg/kg TS	0,01
Nikkel (CAS 7440-02-0)	Sediment	9,7	mg/kg TS	9,1

Den ikke god økologisk tilstand for nationalt specifikke stoffer er med baggrund i overskridelser for arsen, benz(a)anthracen, chrom og methylnaphthalener i sediment og PCB i biota.

Parameter	Matrice	Værdi	Enhed	MKK
Benz(a)anthracen (CAS 56-55-3)	Sediment	0,365	mg/kg TS	0,1
Chrom (CAS 7440-47-3)	Sediment	18	mg/kg TS	16,5
Methylnaphthalener, sum	Sediment	0,1715	mg/kg TS	0,01
PCB, Sum	Biota	1,14	µg/kg VV	0,16

Der findes målinger for nikkel og chrom i Randers Fjord i station ARH230902 nedstrøms udledningen:

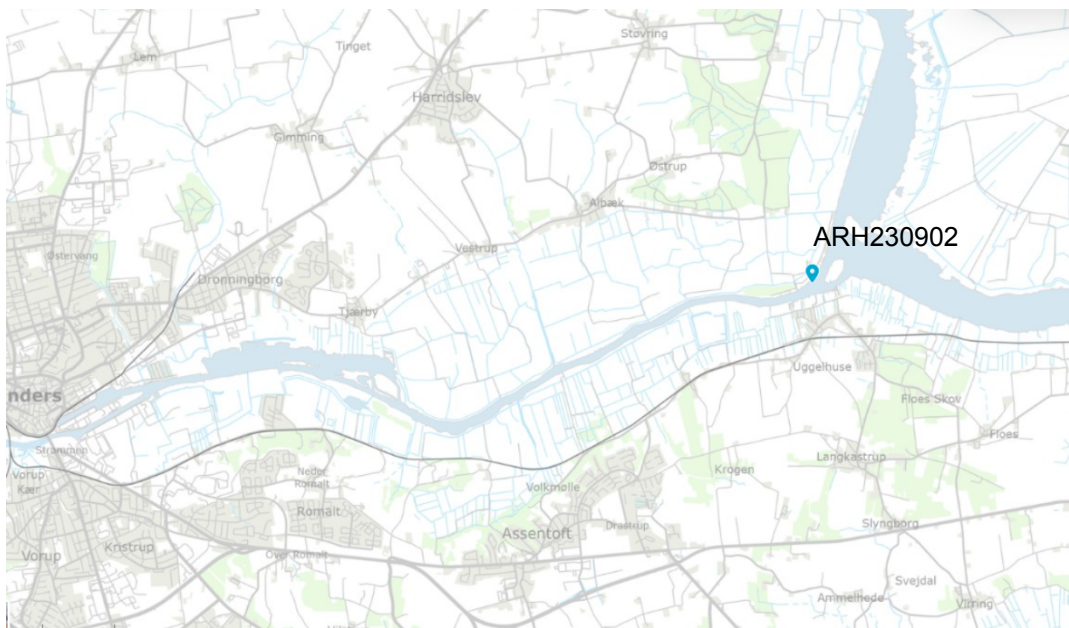

Middelkoncentrationen for nikkel er i 2021 ved 4 målinger målt til 1,4 µg/l (koncentrationer mellem 0,39-3,6 µg/l). Middelkoncentrationen for chrom er i 2021 ved 4 målinger målt til 0,4 µg/l (koncentrationer mellem <0,2-0,99 µg/l).

Der er ikke kendskab til koncentrationer i det oppumpede grundvand. For de to stoffer vurderes det at være på niveau med koncentrationerne i Randers Fjord. Det vurderes derfor, at ændringen i udledningen med denne tilladelse ikke er målbar i recipienten.

I forhold til stofferne Antracen, Benz(a)pyren, Benz(a)anthracen, Methylnaphthalener og PCB vurderes det, at det kun vil findes i grundvandet i meget lave koncentrationer. Ændringen i udledningen vurderes ikke at være målbar i recipienten i forbindelse med denne tilladelse.

Konklusion

Randers Kommune vurderer på baggrund af ovenstående, at afledningen af vand fra grundvandssænkning ikke vil medføre hverken en midlertidig forringelse eller en forringelse i Randers Fjord. Randers Kommune vurderer, at afledningen ikke vil hindre målopfyldelse i Randers Fjord.

Randers Kommune vurderer at projektet ikke vil at skade Natura 2000-områdets integritet og der dermed ikke vil være en påvirkning af Natura 2000-området.

Påvirkning af Bilag IV-arter

Ifølge § 10 i habitatbekendtgørelsen kan kommunen ikke give tilladelse, hvis det ansøgte kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for dyrearter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV. Det oppumpede grundvand bortledes til vandløb, som er registreret som et muligt tilholdssted for bilag IV-arterne odde og grøn køllegræs. Randers Kommune vurderer at den midlertidige udledning af grundvand ikke vil beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for bilag IV-arterne.

Påvirkning af beskyttet natur

Den midlertidige grundvandssænkning er placeret i § 3-beskyttet fersk eng. Der er blevet meddelt dispensation i forbindelse med denne del af projektet (etape 1 i forbindelse med etablering af overfladevandsbassin ved Fjordvang). I dispensationen er der fastlagt betingelser, således at der ikke sker en væsentlig påvirkning af de nærliggende § 3-områder.

6. Erstatningsregler

Vandmiljø Randers A/S er erstatningspligtig efter reglerne i vandforsyningslovens § 28 for skader, der voldes i bestående forhold ved forandring af grundvandsstanden, vandføringen i vandløb eller vandstanden i søer m.v. under prøveboringer og prøvepumpninger og under anlæggets udførelse og drift. I mangel af enighed indbringes erstatningsspørgsmålet for taksationsmyndighederne.

Jf. vandforsyningslovens § 26, stk. 3 kan godkendelsen tilbagekaldes eller ændres uden erstatning, hvis de forudsætninger, som lå til grund for afgørelsen, viser sig urigtige eller ændres væsentligt.

7. Klagevejledning

Randers Kommunes afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra den dato afgørelserne er annonceret, dvs. senest **5. august 2026**.

Tilladelser efter miljøbeskyttelsesloven

Afgørelsen efter miljøbeskyttelsesloven kan ifølge lovens § 91 påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

Klageberettigede er:

- afgørelsens adressat og
- enhver, der må antages at have individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
- Sundhedsstyrelsen
- Danmarks Fiskeriforening kan påklage kommunalbestyrelsens og ministerens afgørelser efter bestemmelserne i kapitel 4 og 5, for så vidt angår spørgsmål om forurening af vandløb, søer eller havet
- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark kan påklage kommunalbestyrelsens og ministerens afgørelser efter bestemmelserne i kapitel 4 og 5, for så vidt angår spørgsmål om forurening af vandløb og søer.
- Lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål samt lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser, og klagen har til formål at varetage natur- og miljøbeskyttelse.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, der efter deres vedtægter har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, der efter deres vedtægter har til formål at varetage væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser og klagen har til formål at varetage natur- og miljøbeskyttelse.

Lokale afdelinger af de landsdækkende foreninger eller organisationer er efter § 100 stk. 4 i miljøbeskyttelsesloven ikke klageberettiget. Derfor skal en evt. klage indsendes via den landsdækkende forening eller organisation.

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan kræve dokumentation for foreningers og organisationers klageberettigelse.

Tilladelse efter vandforsyningsloven

Afgørelsen efter vandforsyningslovens kan ifølge lovens § 75 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet

- afgørelsens adressat
- enhver, der må antages at have individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.

Hvis du ønsker at klage over afgørelserne, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. I alle sager, der kan indbringes for Miljø- og Fødevareklagenævnet, opkræves som udgangspunkt gebyr for at klage.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Afgørelsen kan endvidere prøves ved en domstol. Søgsmålet skal være anlagt inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt, eller en eventuel klage er afgjort.

8. Underretning om afgørelserne

Tilladelsen vil blive offentlig annonceret på kommunens hjemmeside.

Med venlig hilsen

Jakob Aarup

Følgende er underrettet direkte om afgørelsen:

Vandmiljø Randers A/S (mail@vmr.dk, olso@vmr.dk)

NIRAS (trdh@niras.dk, pand@niras.dk)

Banedanmark (ssbr@bane.dk)

Banedanmark, Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København V

Styrelsen For Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning (trvest@stps.dk)

Danmarks Naturfredningsforening (dn@dn.dk, dnranders-sager@dn.dk)

Friluftsrådet (fr@friluftsraadet.dk, oestjylland@friluftsraadet.dk)

Danmarks Sportsfiskerforbund (post@sportsfiskerforbundet.dk;

oestjylland@sportsfiskerforbundet.dk)

Danmarks Fiskeriforening (mail@dkfisk.dk)
Dansk Fritidsfiskerforbund (formanden@fritidsfiskerforbundet.dk)
Ferskvandsfiskeriforeningen i Danmark (nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk)
Dansk Ornitologisk Forening (natur@dof.dk, randers@dof.dk)
Fri Natur (frinaturdanmark@gmail.com)
Dansk Amatørfiskerforening (fkjerulf@mail.dk)

Bilag

Ansøgning

Dispensation til etape 1 i forbindelse med etablering af overfladevandsbassin ved
Fjordvang, midlertidige ændringer af 29. april 2024